



排水系統図 S=1:1,000

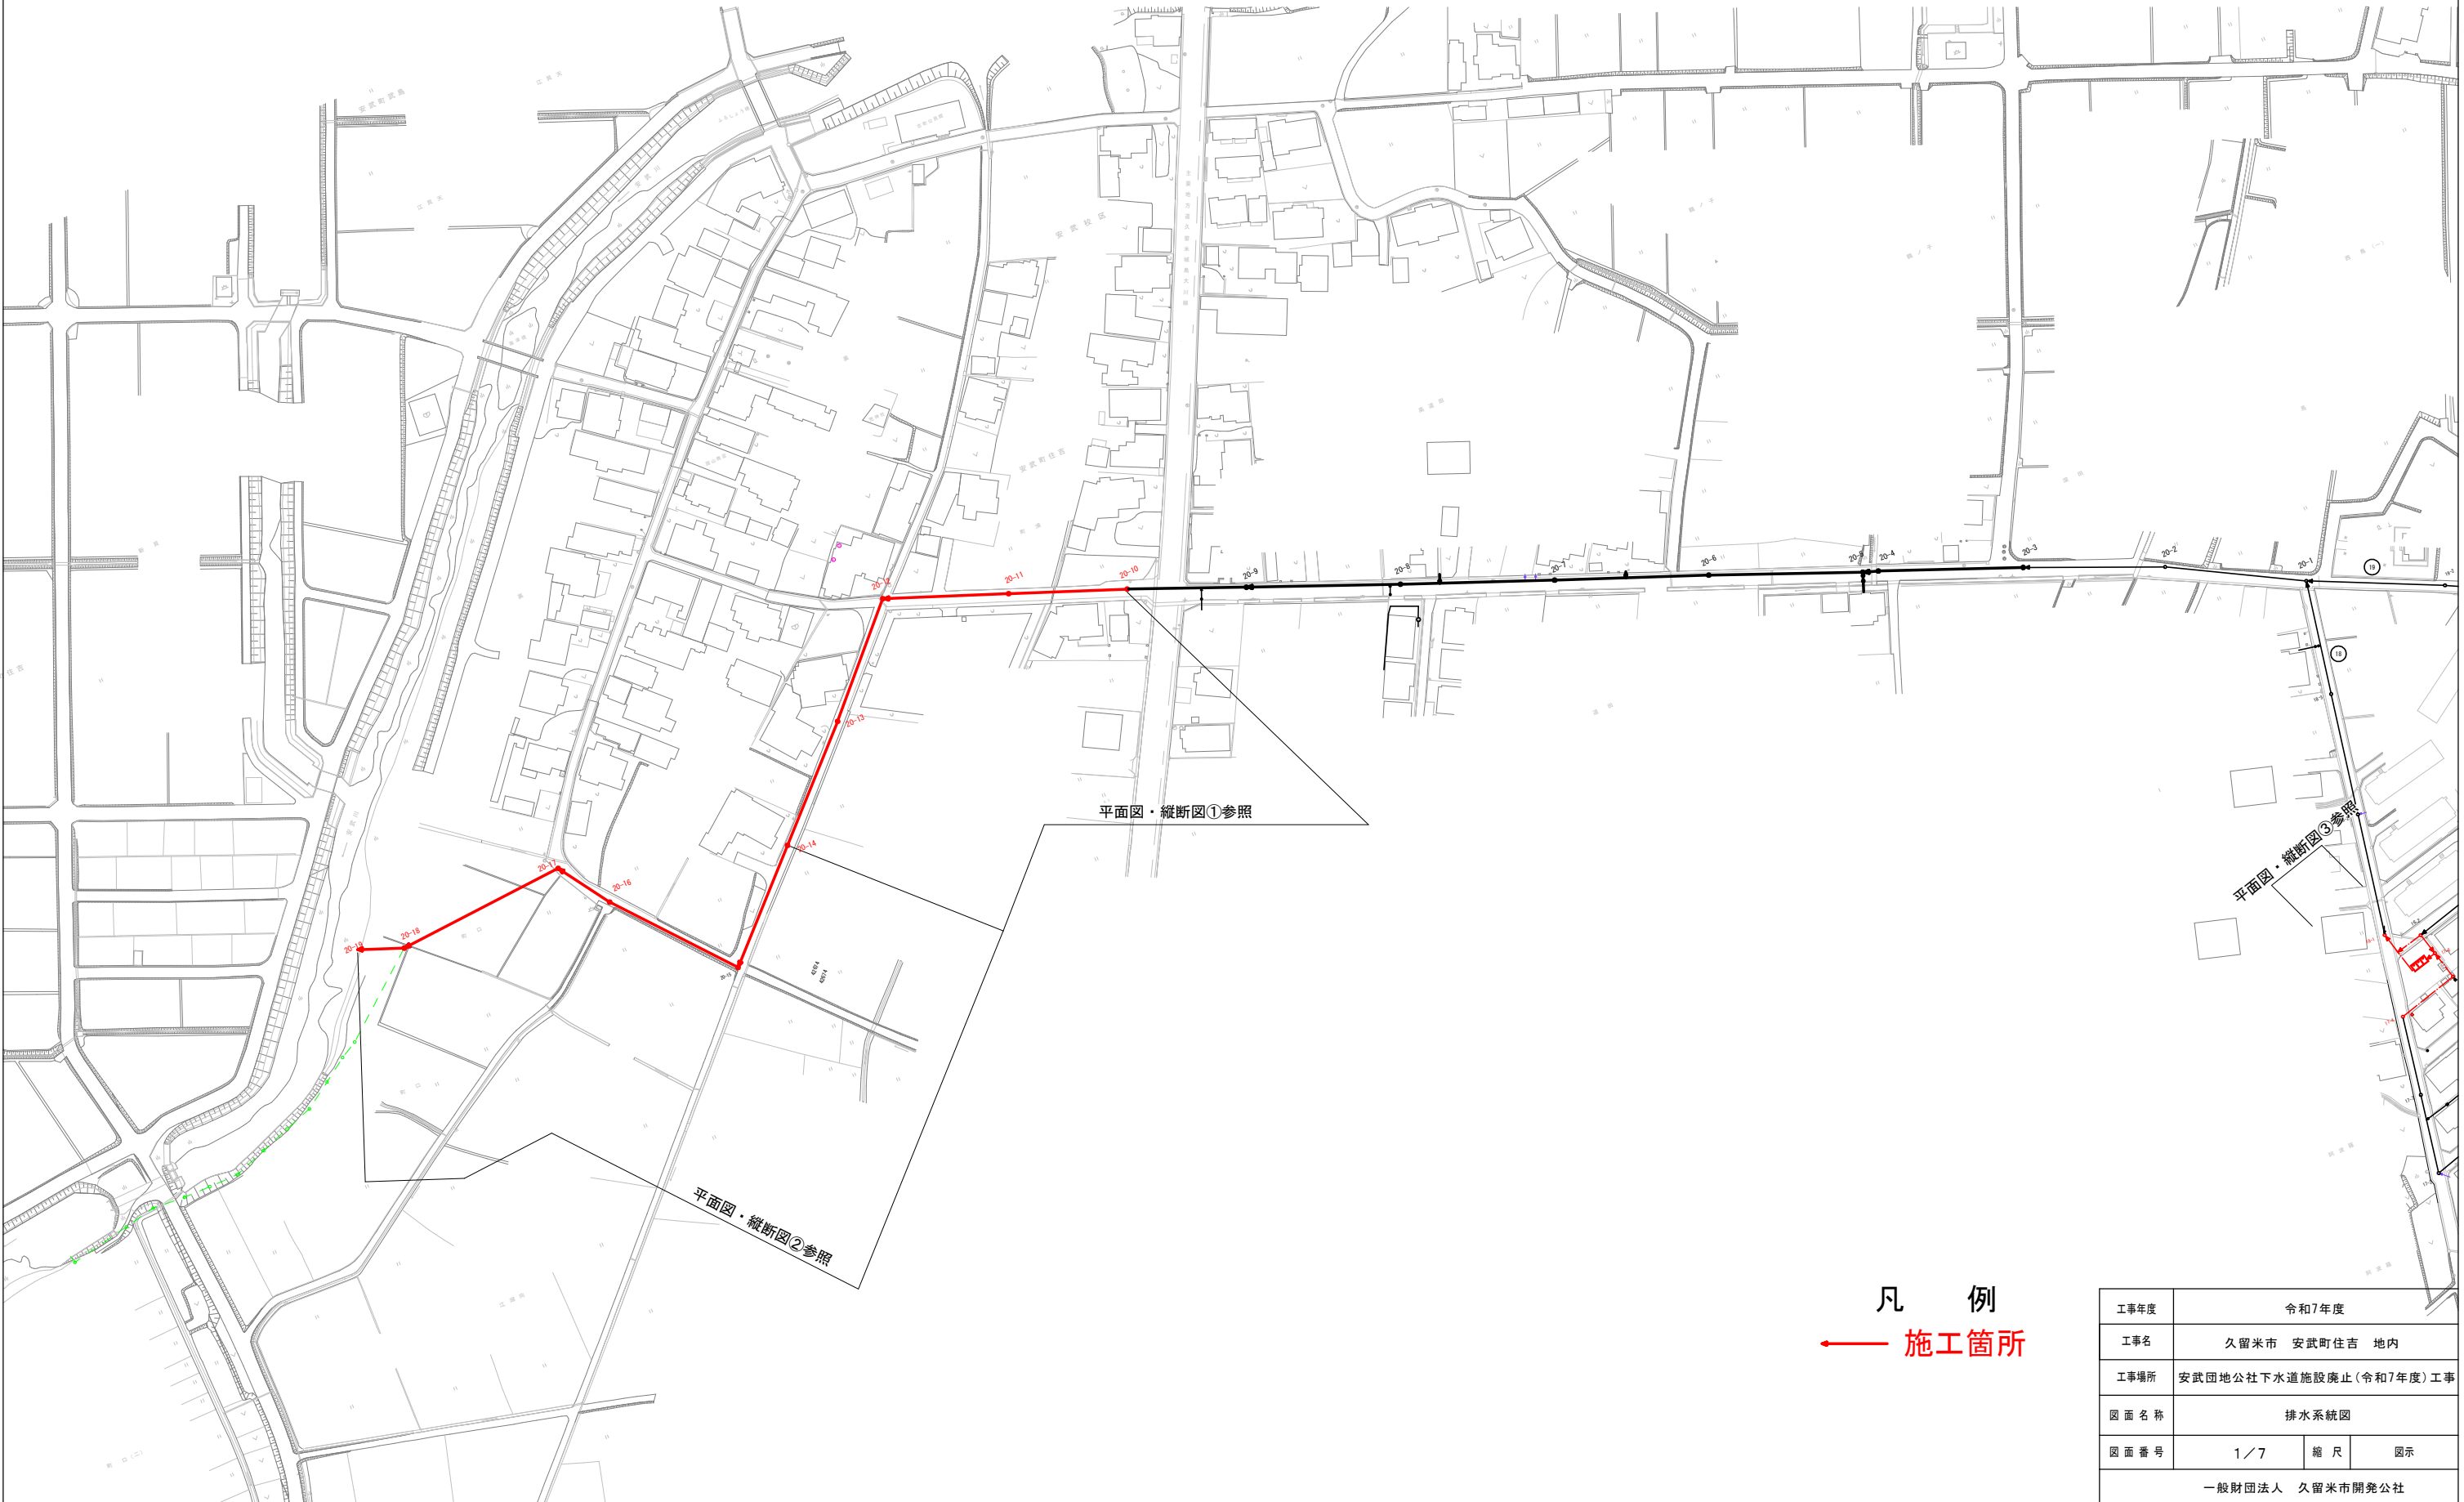

凡 例
← 施工箇所


工事年度	令和7年度		
工事名	久留米市 安武町住吉 地内		
工事場所	安武団地公社下水道施設廃止(令和7年度)工事		
図面名称	排水系統図		
図面番号	1/7	縮尺	図示
一般財団法人 久留米市開発公社			

平面図 S=1:500

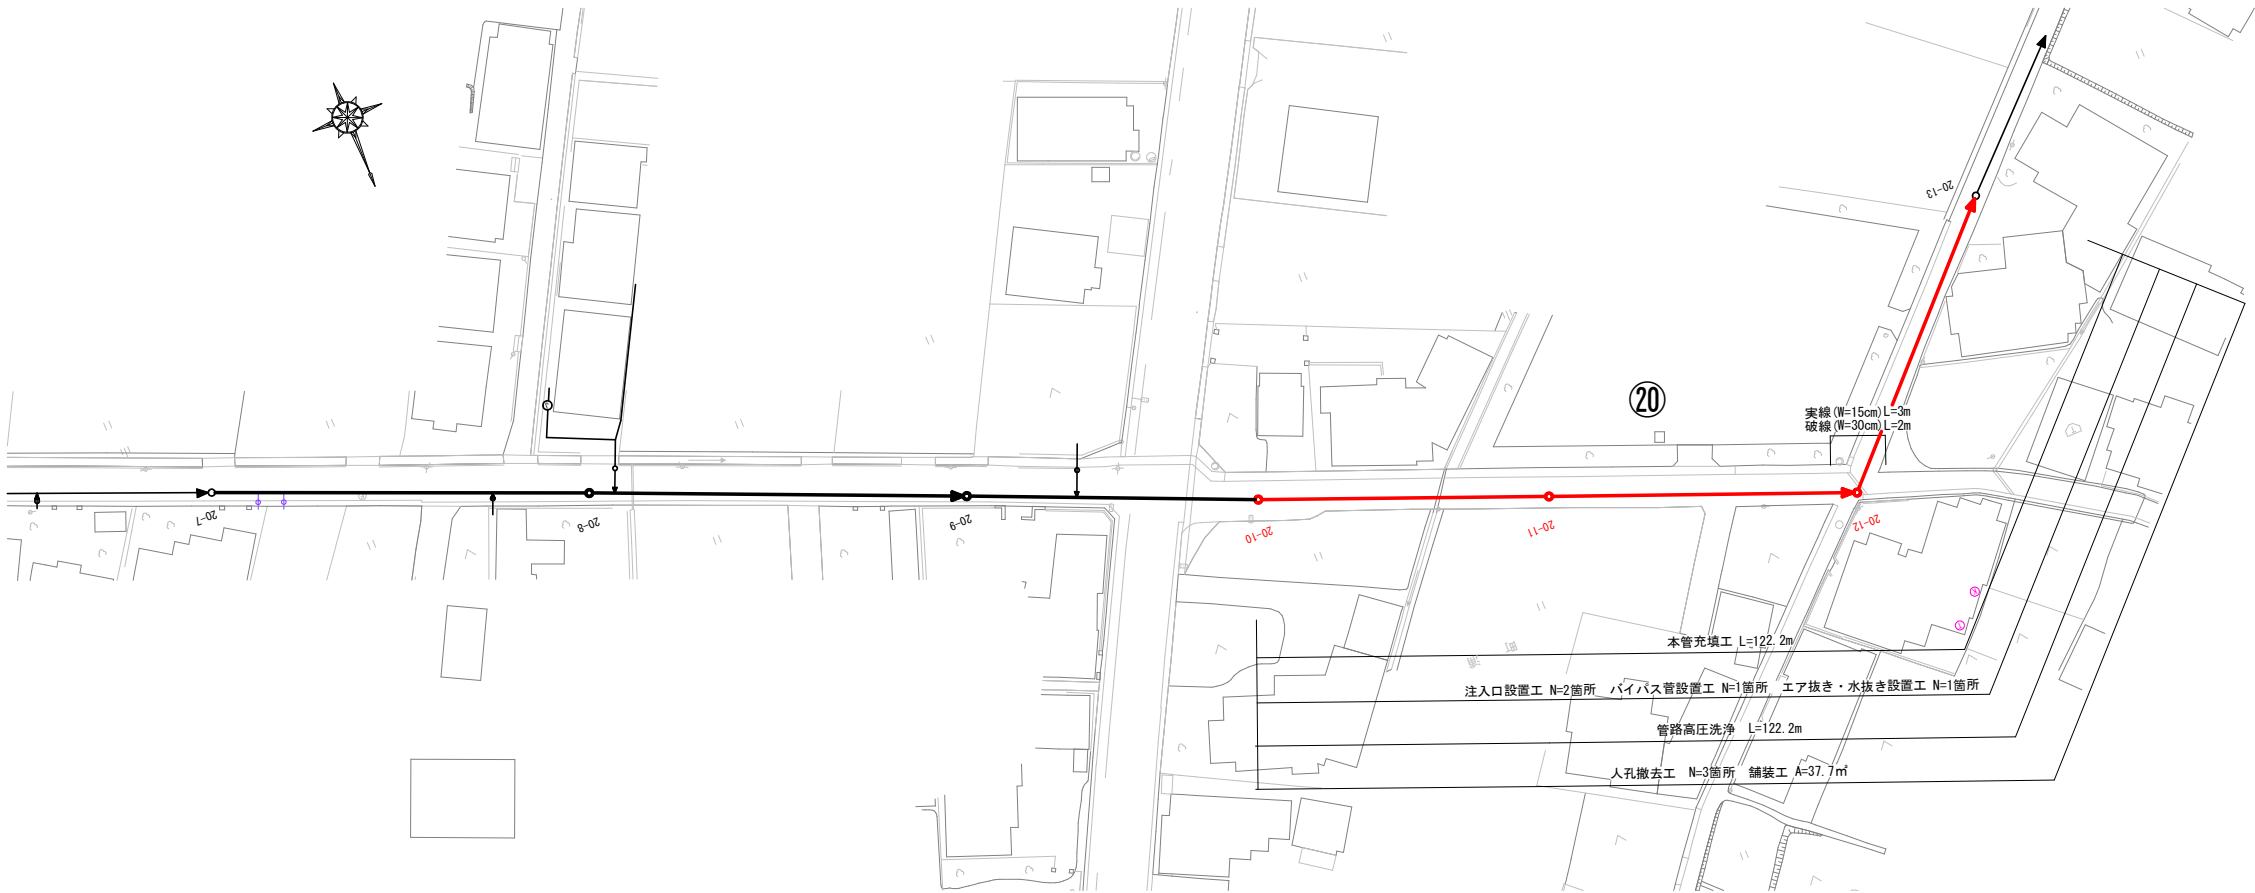

縦断図

縦 1:100
横 1:500

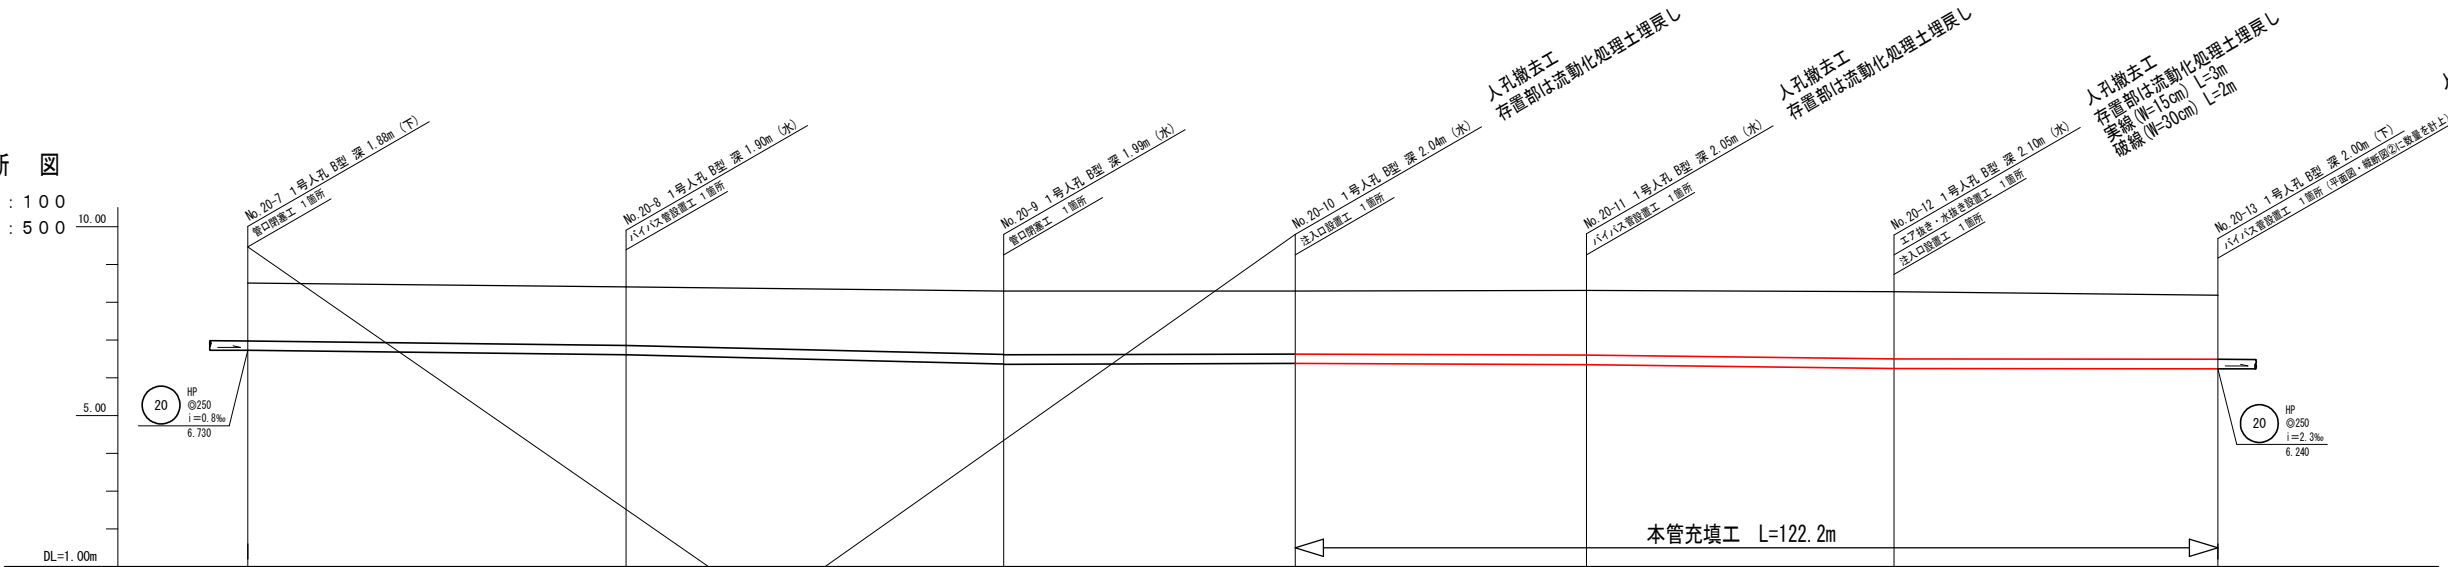


路線番号	20						
管種・管径	HPφ250						
勾配	2.4‰						
路線延長	50.10m						
土被り	1.50	1.52	1.65	1.64	1.69	1.75	1.67
地盤高	8.51	8.41	8.39	8.30	8.32	8.28	8.19
管底高	6.730	6.610	6.370	6.380	6.350	6.250	6.240
区間距離	0.00	50.10	50.00	38.60	38.60	40.70	42.90
追加距離	0.00	50.10	100.10	138.70	177.30	218.00	260.90

路線番号 20 (2/3)


工事年度	令和7年度		
工事名	久留米市 安武町住吉 地内		
工事場所	安武団地公社下水道施設廃止(令和7年度)工事		
図面名称	平面図・縦断図①		
図面番号	2 / 7	縮尺	図示
一般財団法人 久留米市開発公社			

平面図 S=1:500

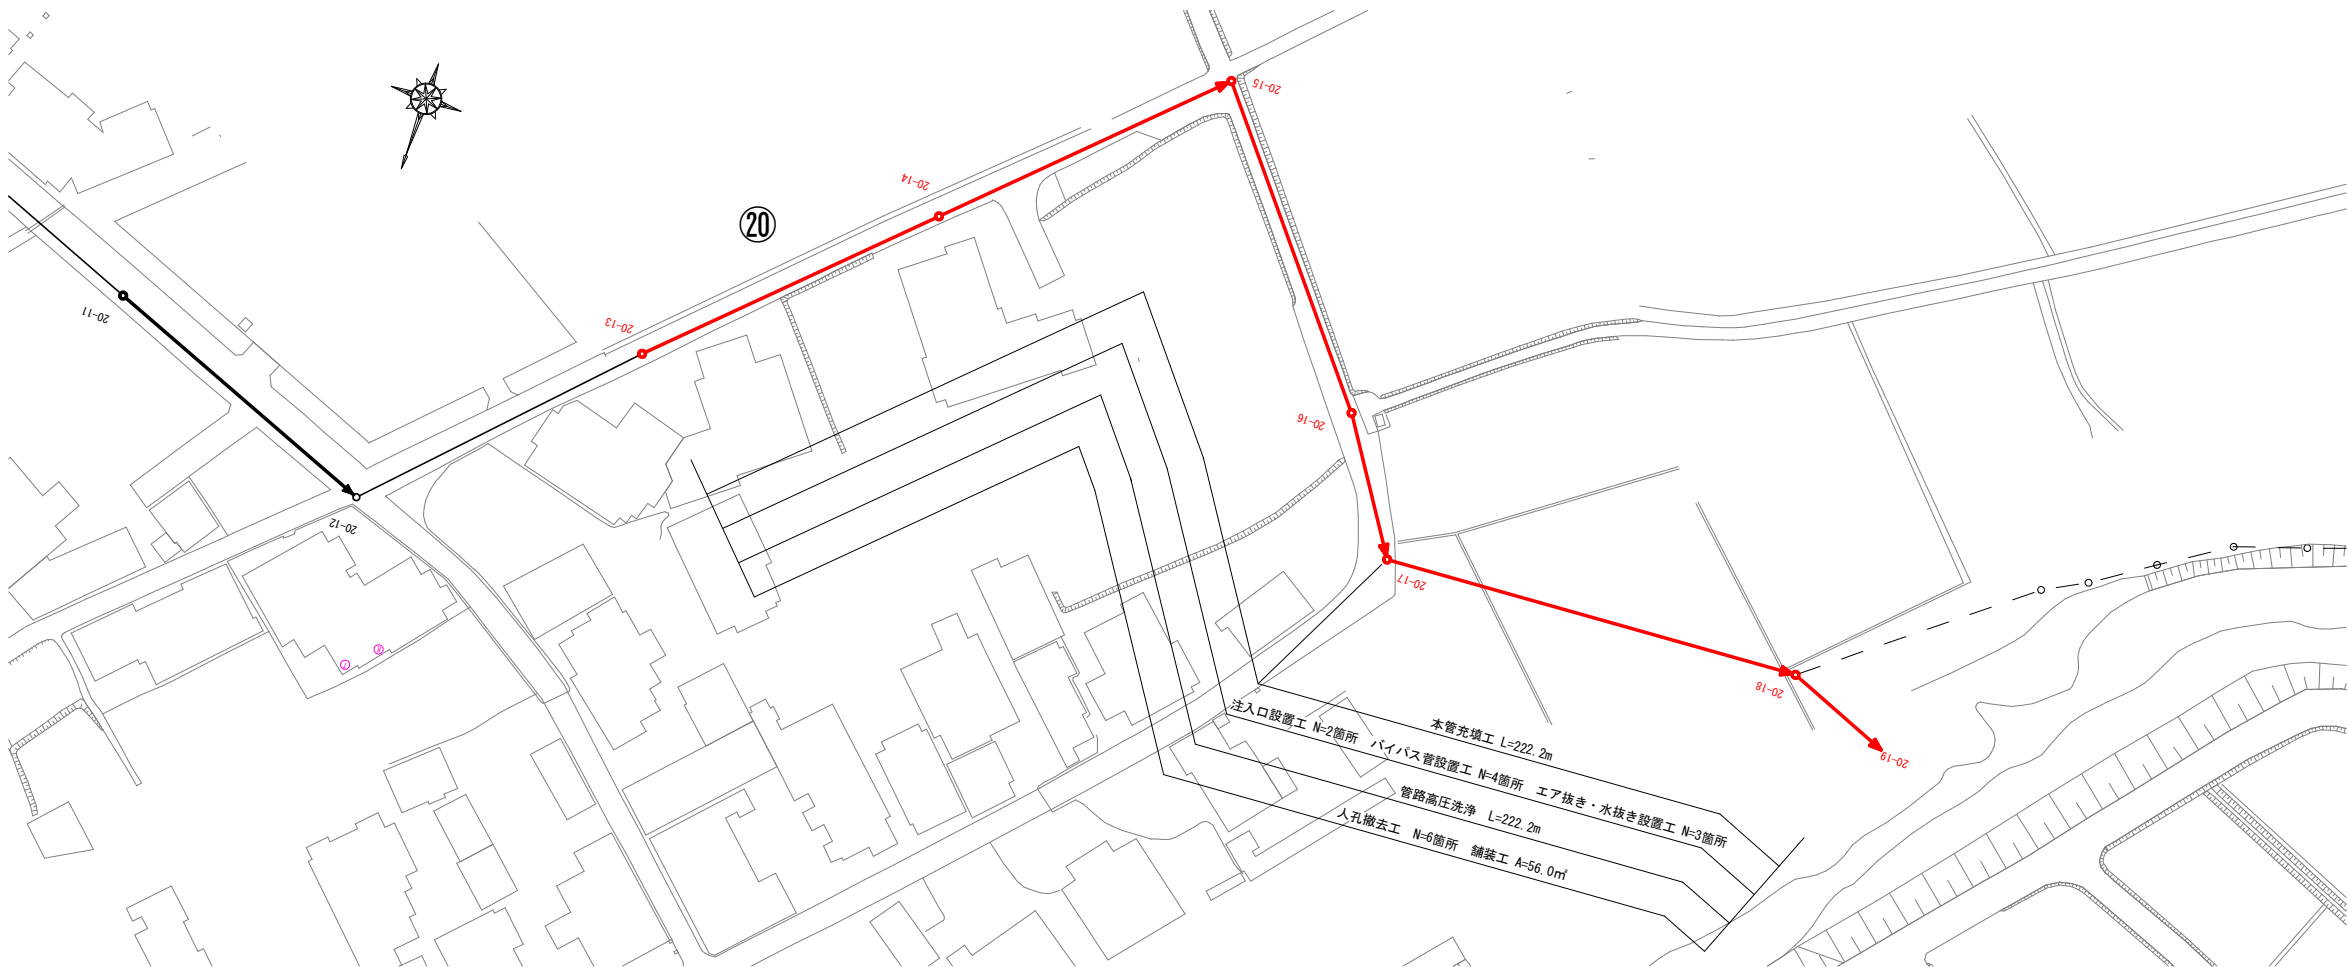

縦断図

縦 1:100
横 1:500

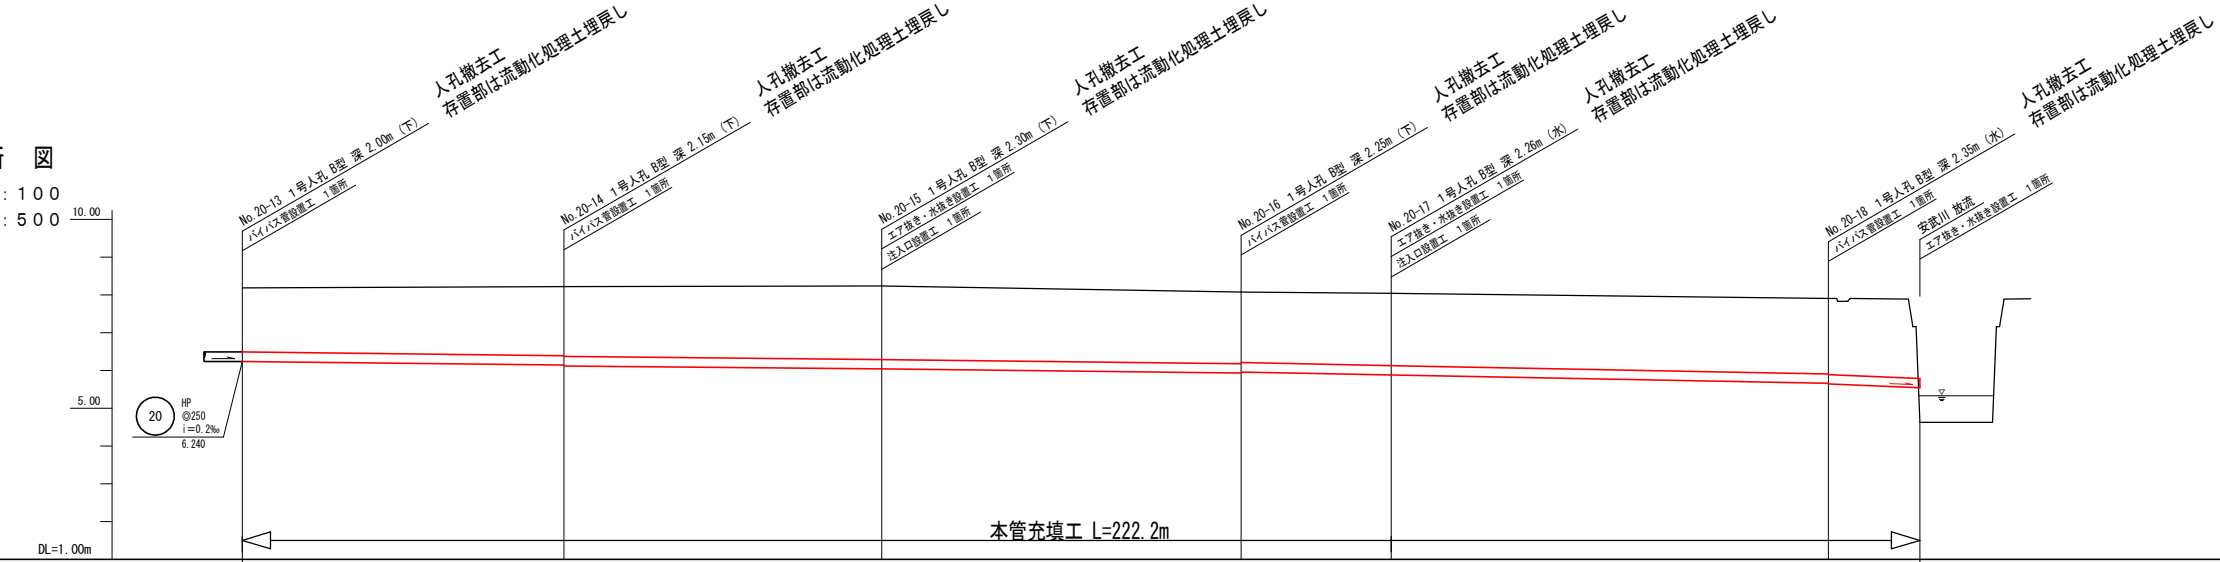


路線番号	20					
管種・管径	HPφ250					
勾配	2.3‰					
路線延長	42.60m					
土被り	1.67					
地盤高	8.19					
管底高	6.240					
区間距離	0.00					
追加距離	0.00					

路線番号 20 (3/3)


工事年度	令和7年度		
工事名	久留米市 安武町住吉 地内		
工事場所	安武団地公社下水道施設廃止(令和7年度)工事		
図面名称	平面図・縦断図②		
図面番号	3 / 7	縮尺	図示
一般財団法人 久留米市開発公社			

平 面 図 S=1:500

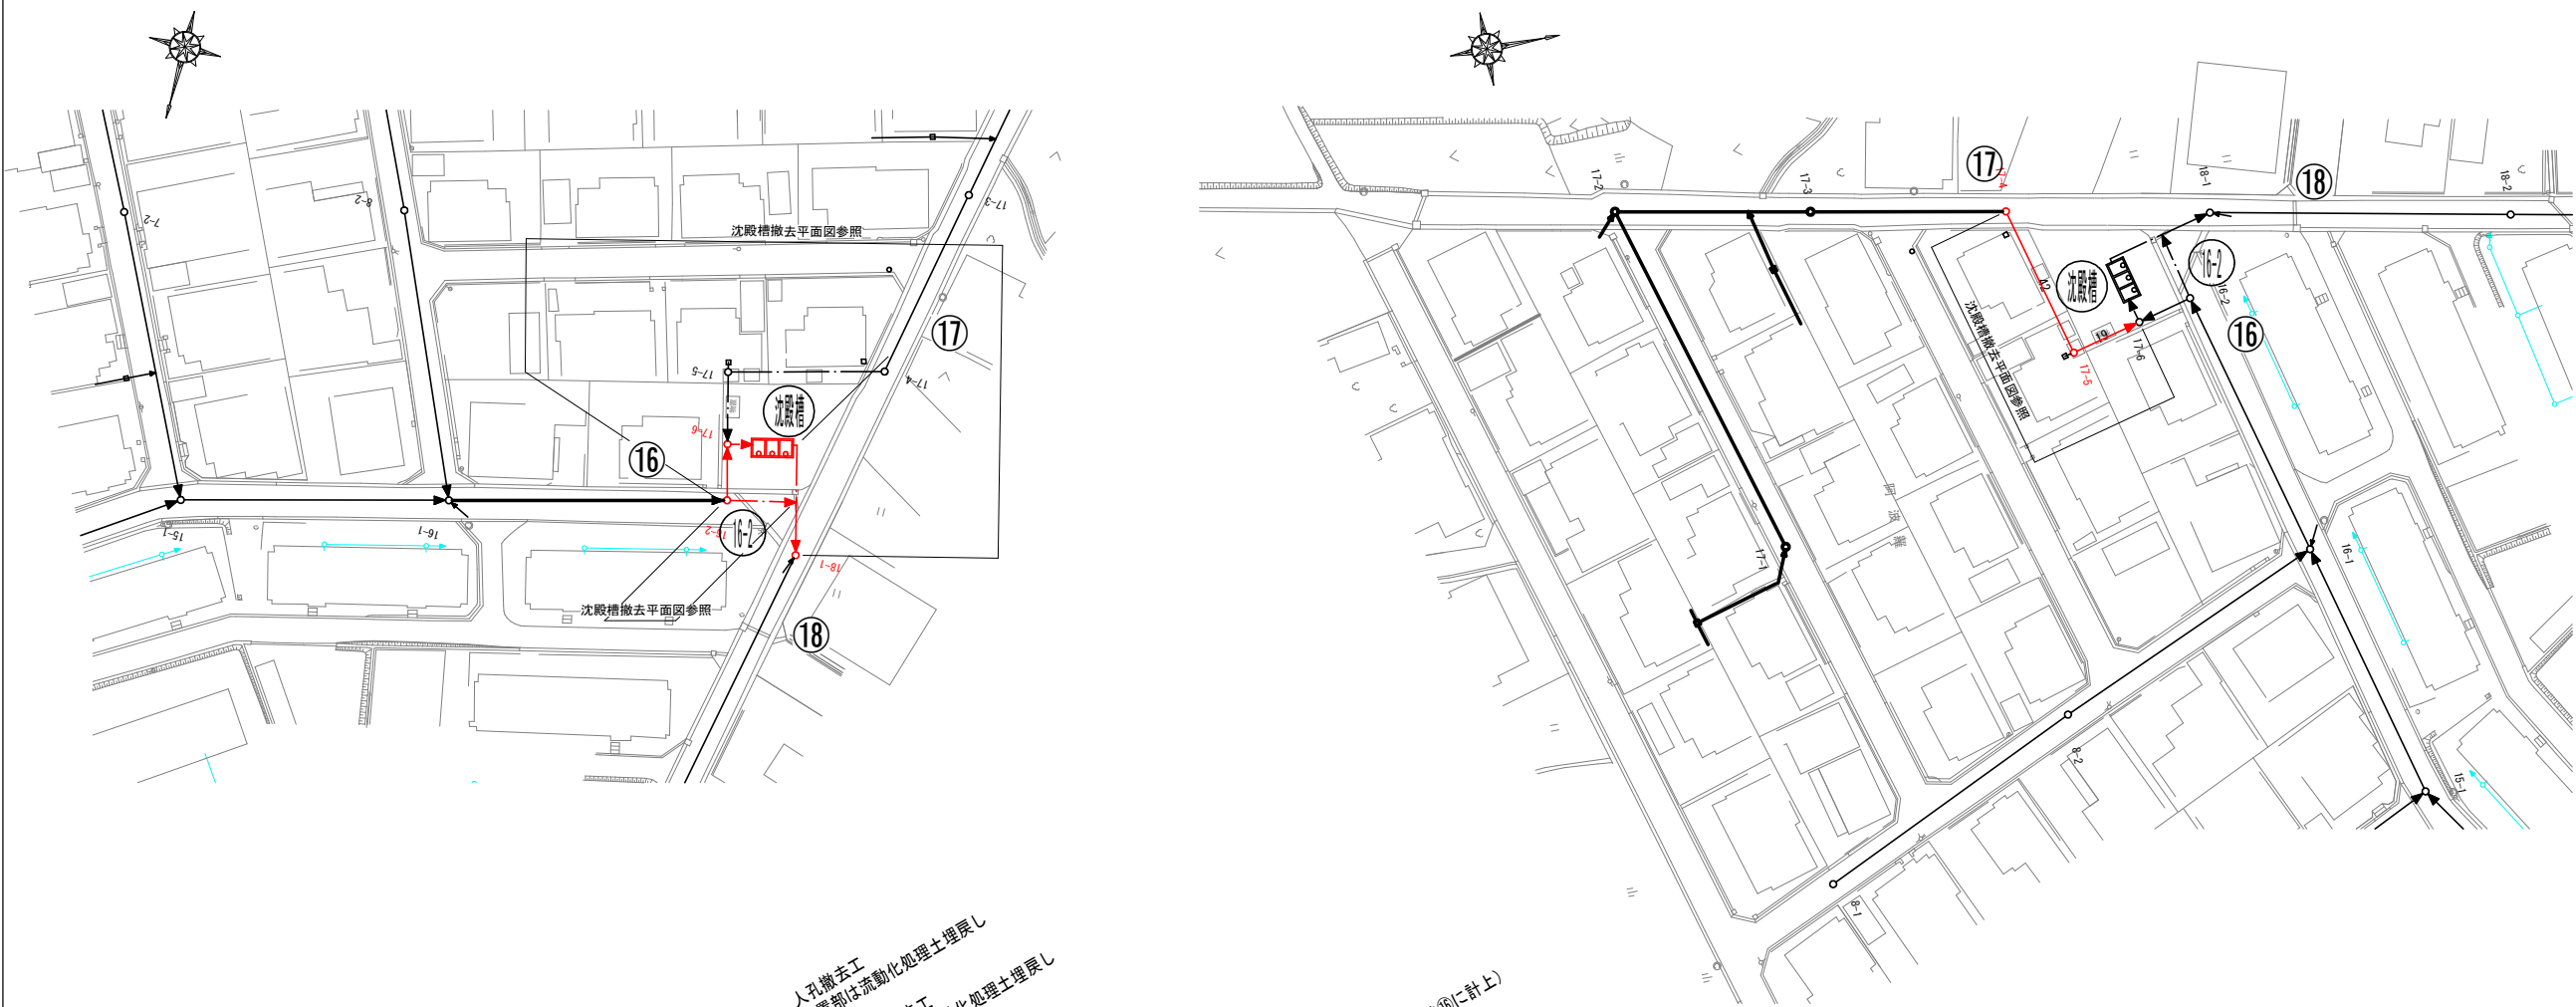

縦 断 図

縦 1:100
横 1:500

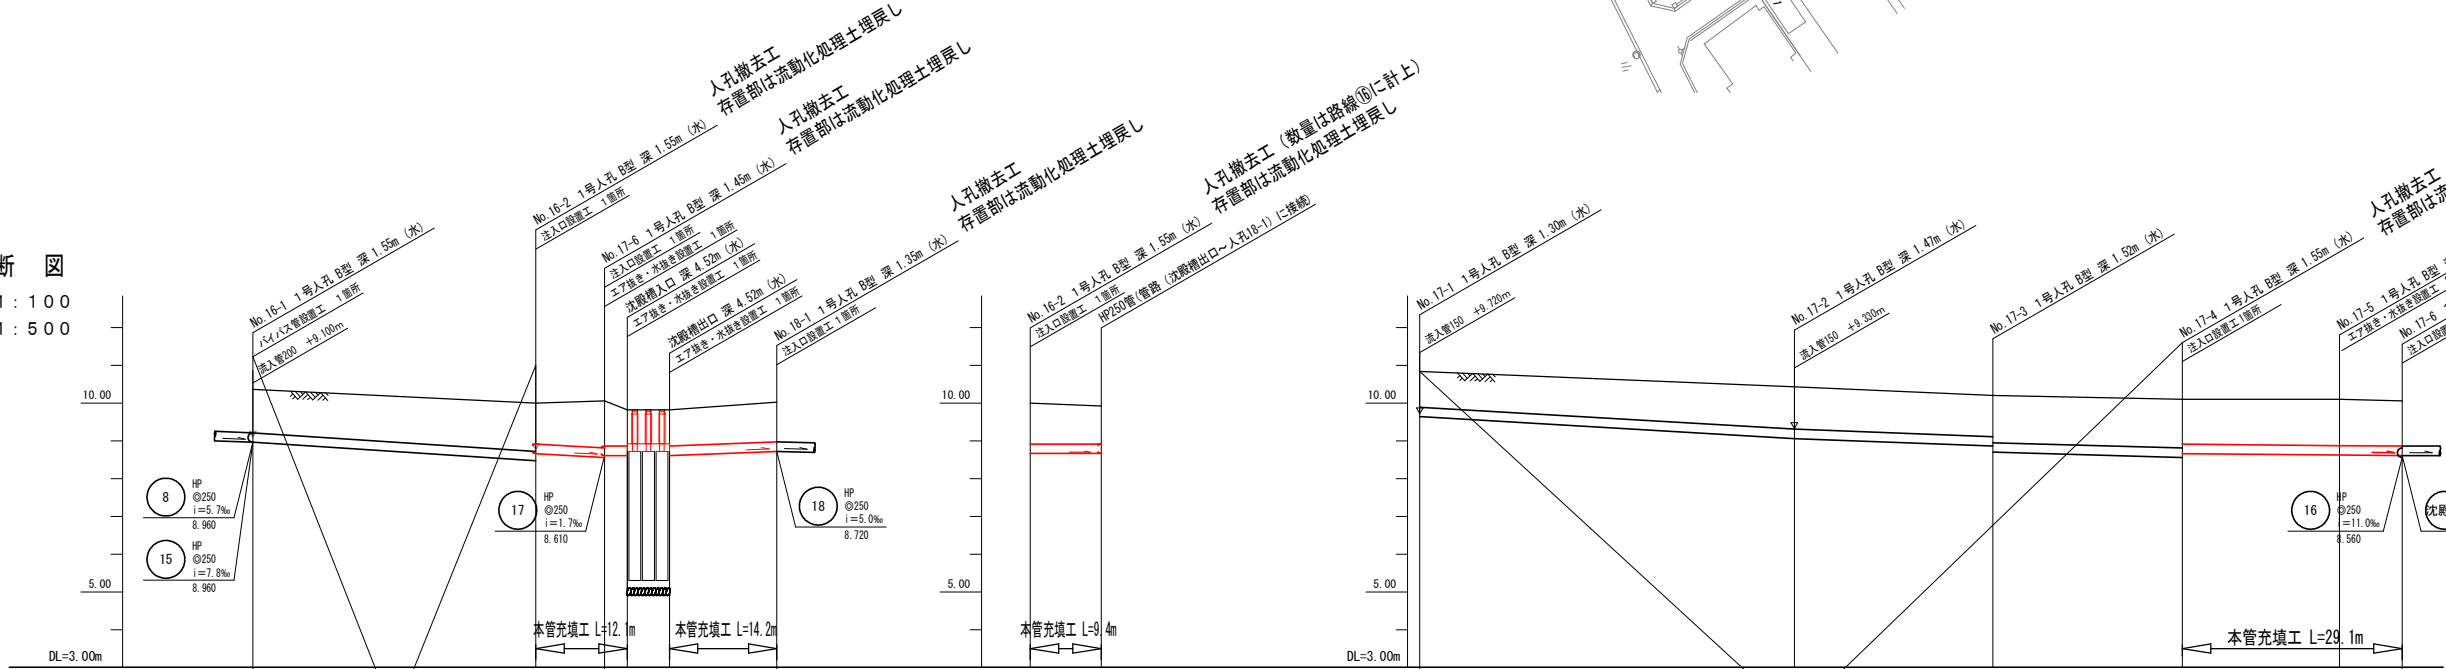


路線番号	16	沈殿槽	16-2	17
管種・管径	HPφ250			
勾 配	13.1‰	11.0‰	00.0‰	11.7‰
路線延長	37.50m	00m 5.60m 14.20m	9.4	49.60m 26.30m 25.10m (20.80m) (8.30m)
土 被 り	1.12	1.25 1.06 1.22 1.17 1.02	1.06 0.97	0.92 1.09 1.05 1.22 1.26 1.16 (1.20) 1.17
地盤高	10.36	10.00 10.06 9.92 9.92 10.02	10.00 9.92	10.84 10.43 10.20 10.10 10.06
管 底 高	8.960	8.470 8.660 8.560 8.610 8.300 (8.300) 8.720	8.666 8.666	8.866 8.700 8.560 8.666 (8.624) 8.610
区間距離	0.00	37.50 9.10 3.00 5.00 14.20	0.00 9.40	0.00 49.60 26.30 25.10 (20.80) (8.30)
追加距離	0.00	37.50 46.60 49.60 55.20 69.40	0.00 9.40	0.00 49.60 75.90 101.00 (121.80) (130.10)

路線番号 16 沈殿槽 17 18


工事年度	令和7年度		
工事名	久留米市 安武町住吉 地内		
工事場所	安武団地公社下水道施設廃止(令和7年度)工事		
図面名称	平面図・縦断図③		
図面番号	4 / 7	縮 尺	図示

一般財団法人 久留米市開発公社

標準断面図

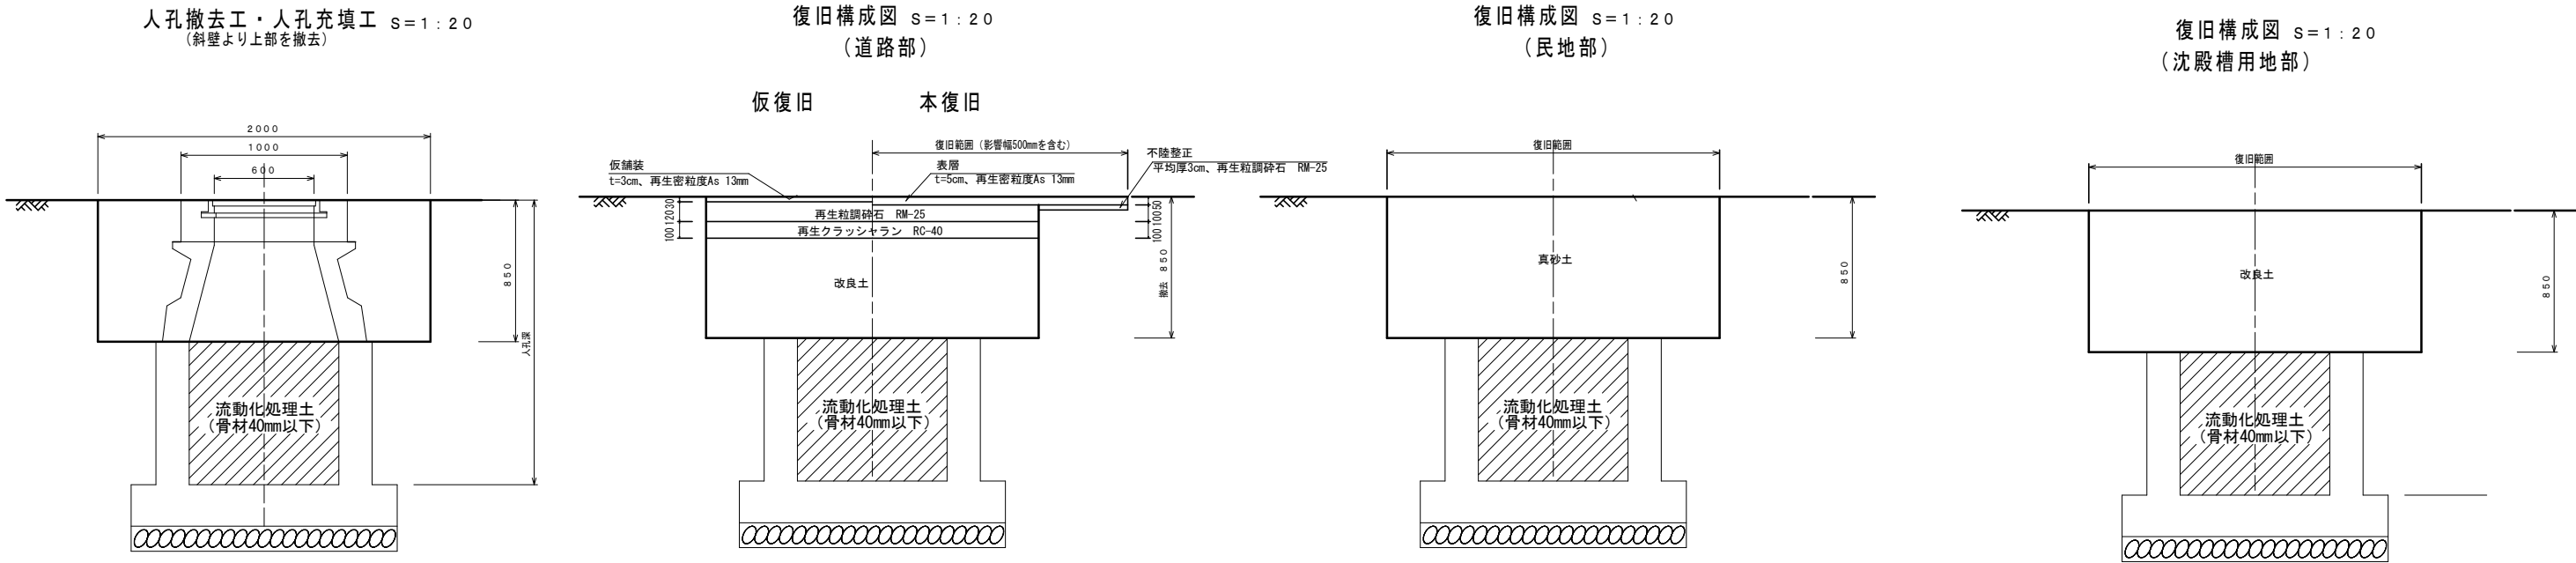

標準構造図 S=1:20

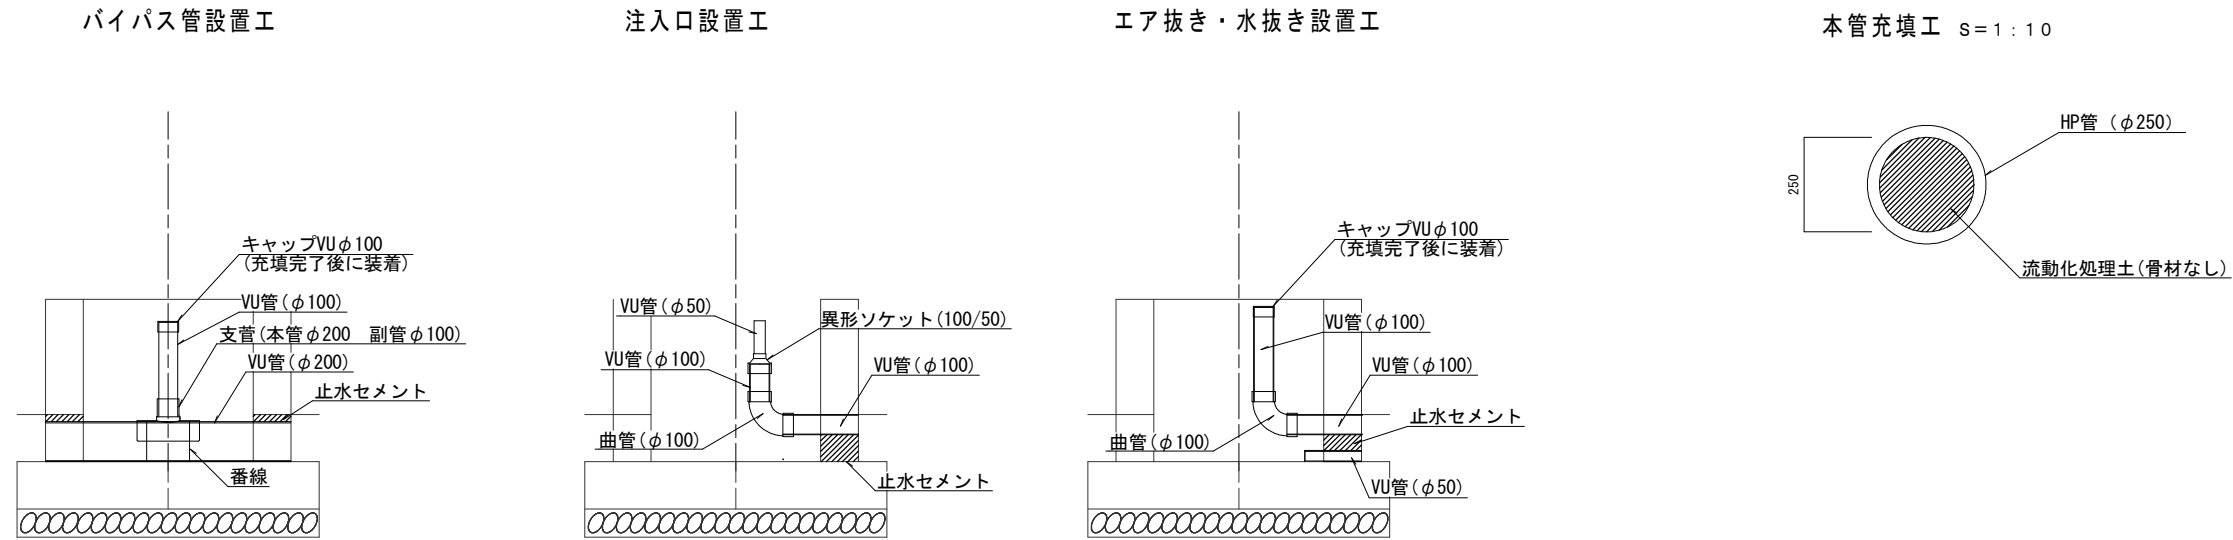


人孔No	復旧区分
20-10	道路部
20-11	道路部
20-12	道路部
20-13	道路部
20-14	道路部
20-15	道路部
20-16	道路部
20-17	道路部
20-18	民地部
16-2	道路部
17-4	道路部
17-5	民地部
17-6	沈殿槽用地部
18-1	道路部

※施工に係る指示事項
充填工は原則、上流から下流に向かって施工すること。
充填工の施工前に管内の水を排水すること。
流動化処理土のフロー値を本管（取付管）充填工は300mm以上、人孔充填工は200mm以上とすること。
流動化処理土を圧送するポンプはスクイーズポンプを使用し、最大圧力は0.5MPaとすること。
流動化処理土の工場出荷から打設完了まで時間を記録し管理を徹底すること。
1箇所の注入口から充填する連続施工距離は130m以下とすること。
各充填区間毎に注入量を管理し、注入量は計画注入量の+10%以内とする。




工事年度	令和7年度		
工事名	久留米市 安武町住吉 地内		
工事場所	安武団地公社下水道施設廃止(令和7年度)工事		
図面名称	構造図		
図面番号	5/7	縮尺	図示
一般財団法人 久留米市開発公社			

沈殿槽撤去平面図



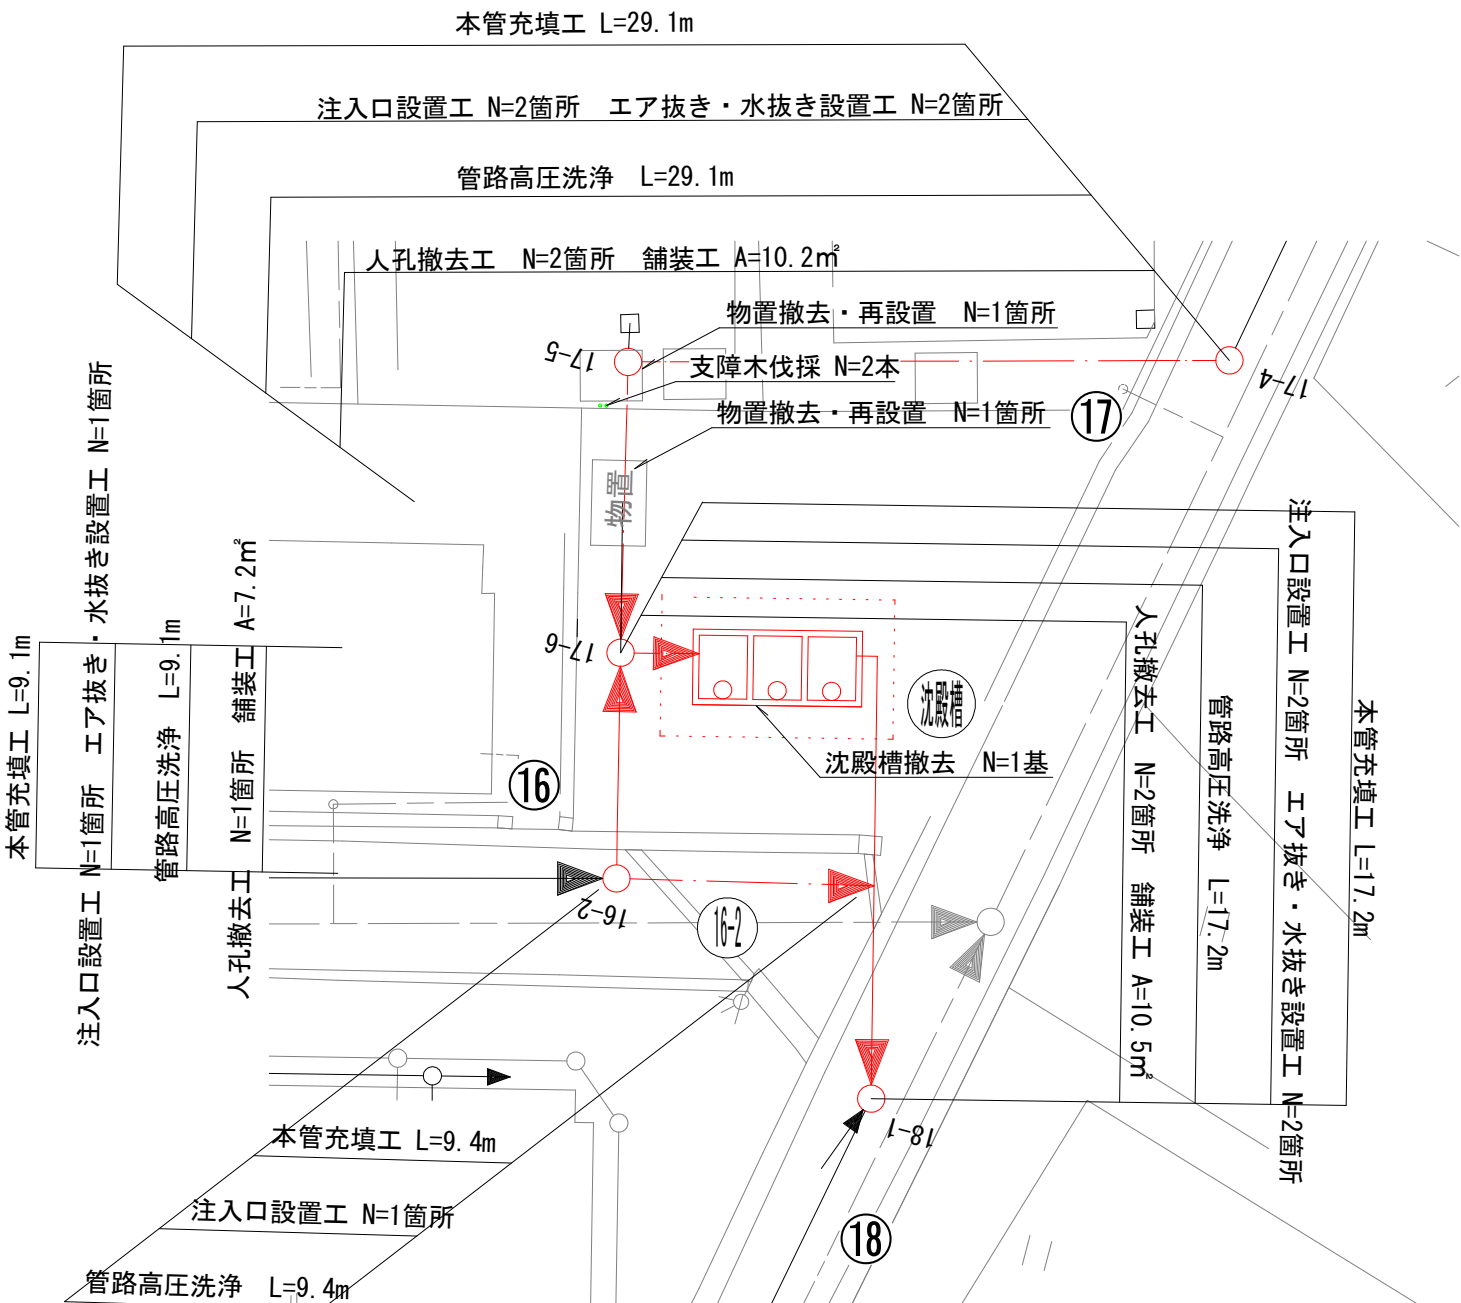


工事年度	令和7年度		
工事名	久留米市 安武町住吉 地内		
工事場所	安武団地公社下水道施設廃止(令和7年度) 工事		
図面名称	沈殿槽撤去平面図		
図面番号	6/7	縮尺	図示
一般財団法人 久留米市開発公社			

沈殿槽撤去構造図 S=1:50

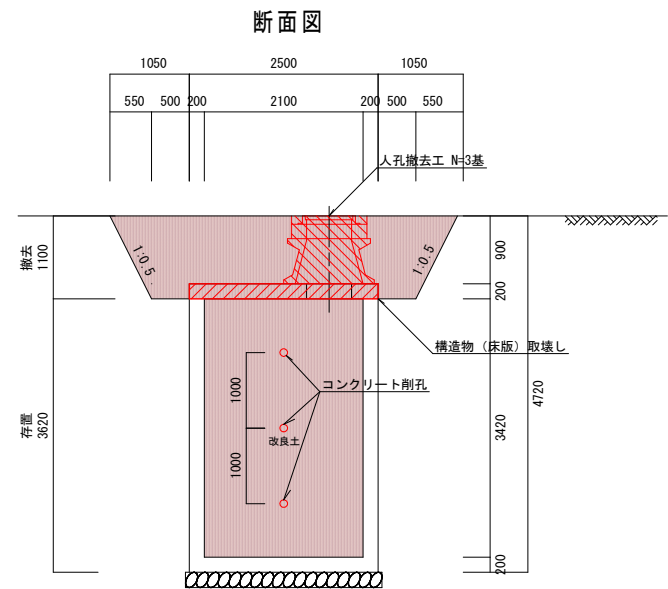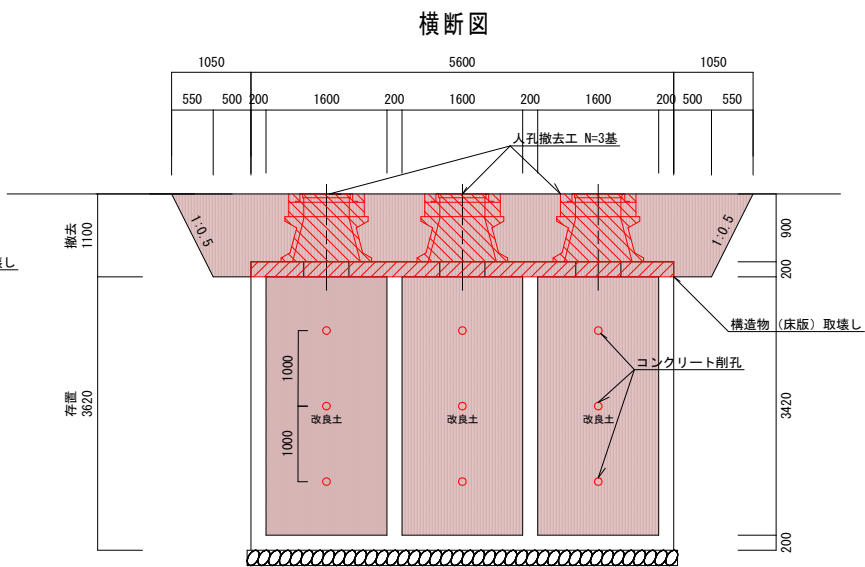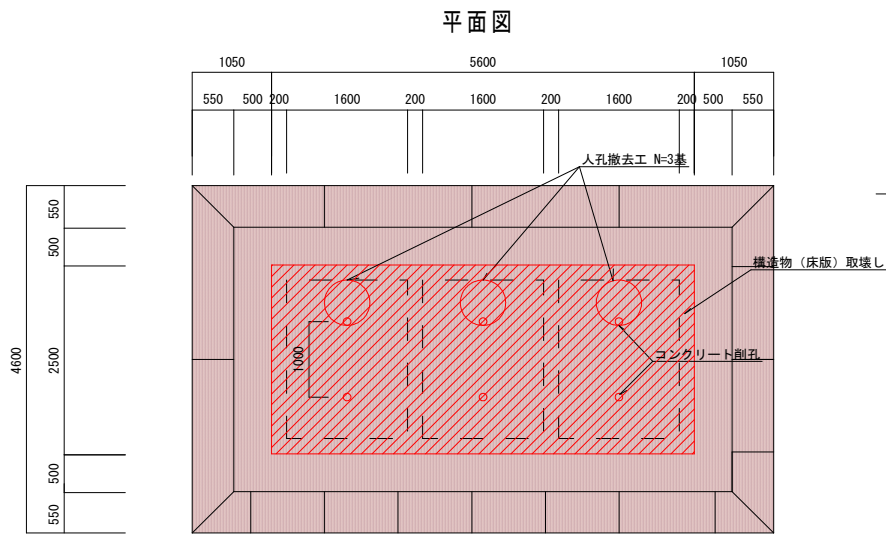

復旧構成図 S=1:50

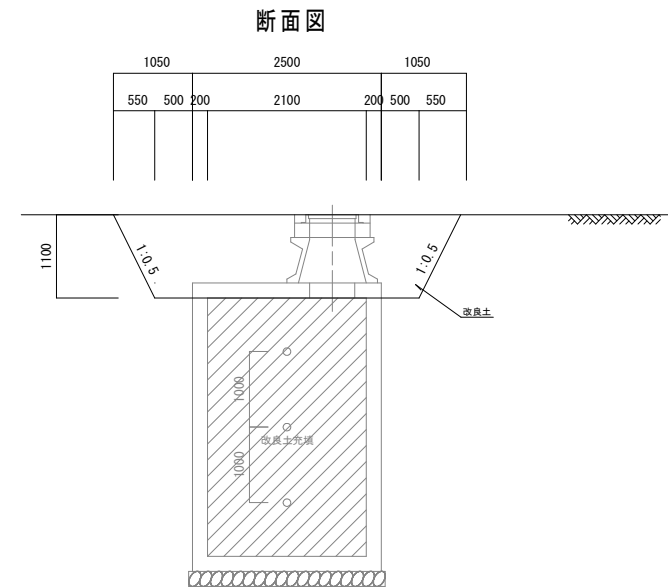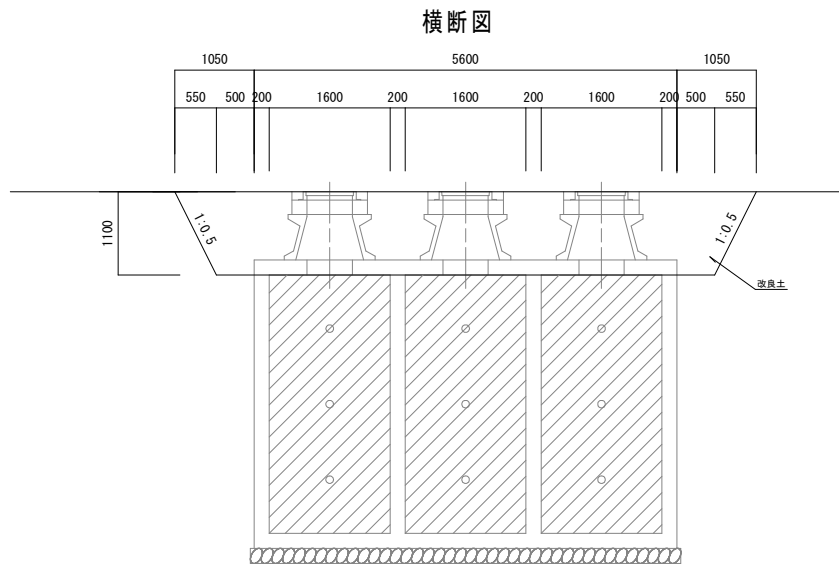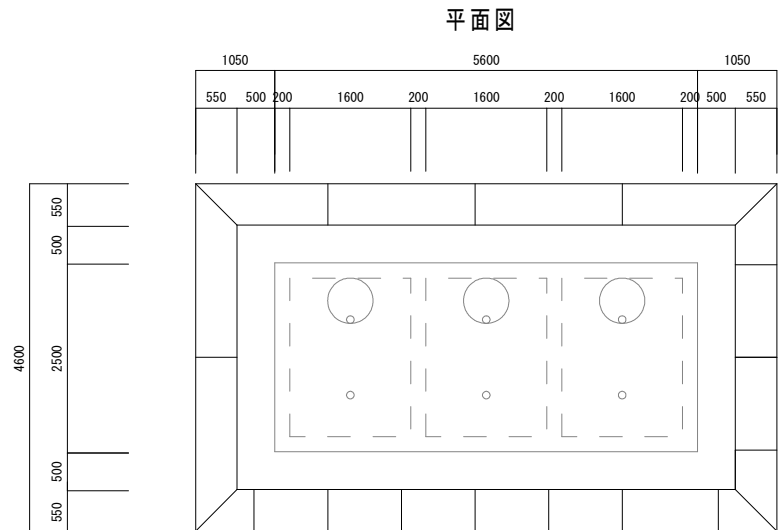

工事年度	令和7年度		
工事名	久留米市 安武町住吉 地内		
工事場所	安武団地公社下水道施設廃止(令和7年度)工事		
図面名称	沈殿槽撤去構造図		
図面番号	1/1	縮尺	図示
一般財団法人 久留米市開発公社			